


B-B metszet

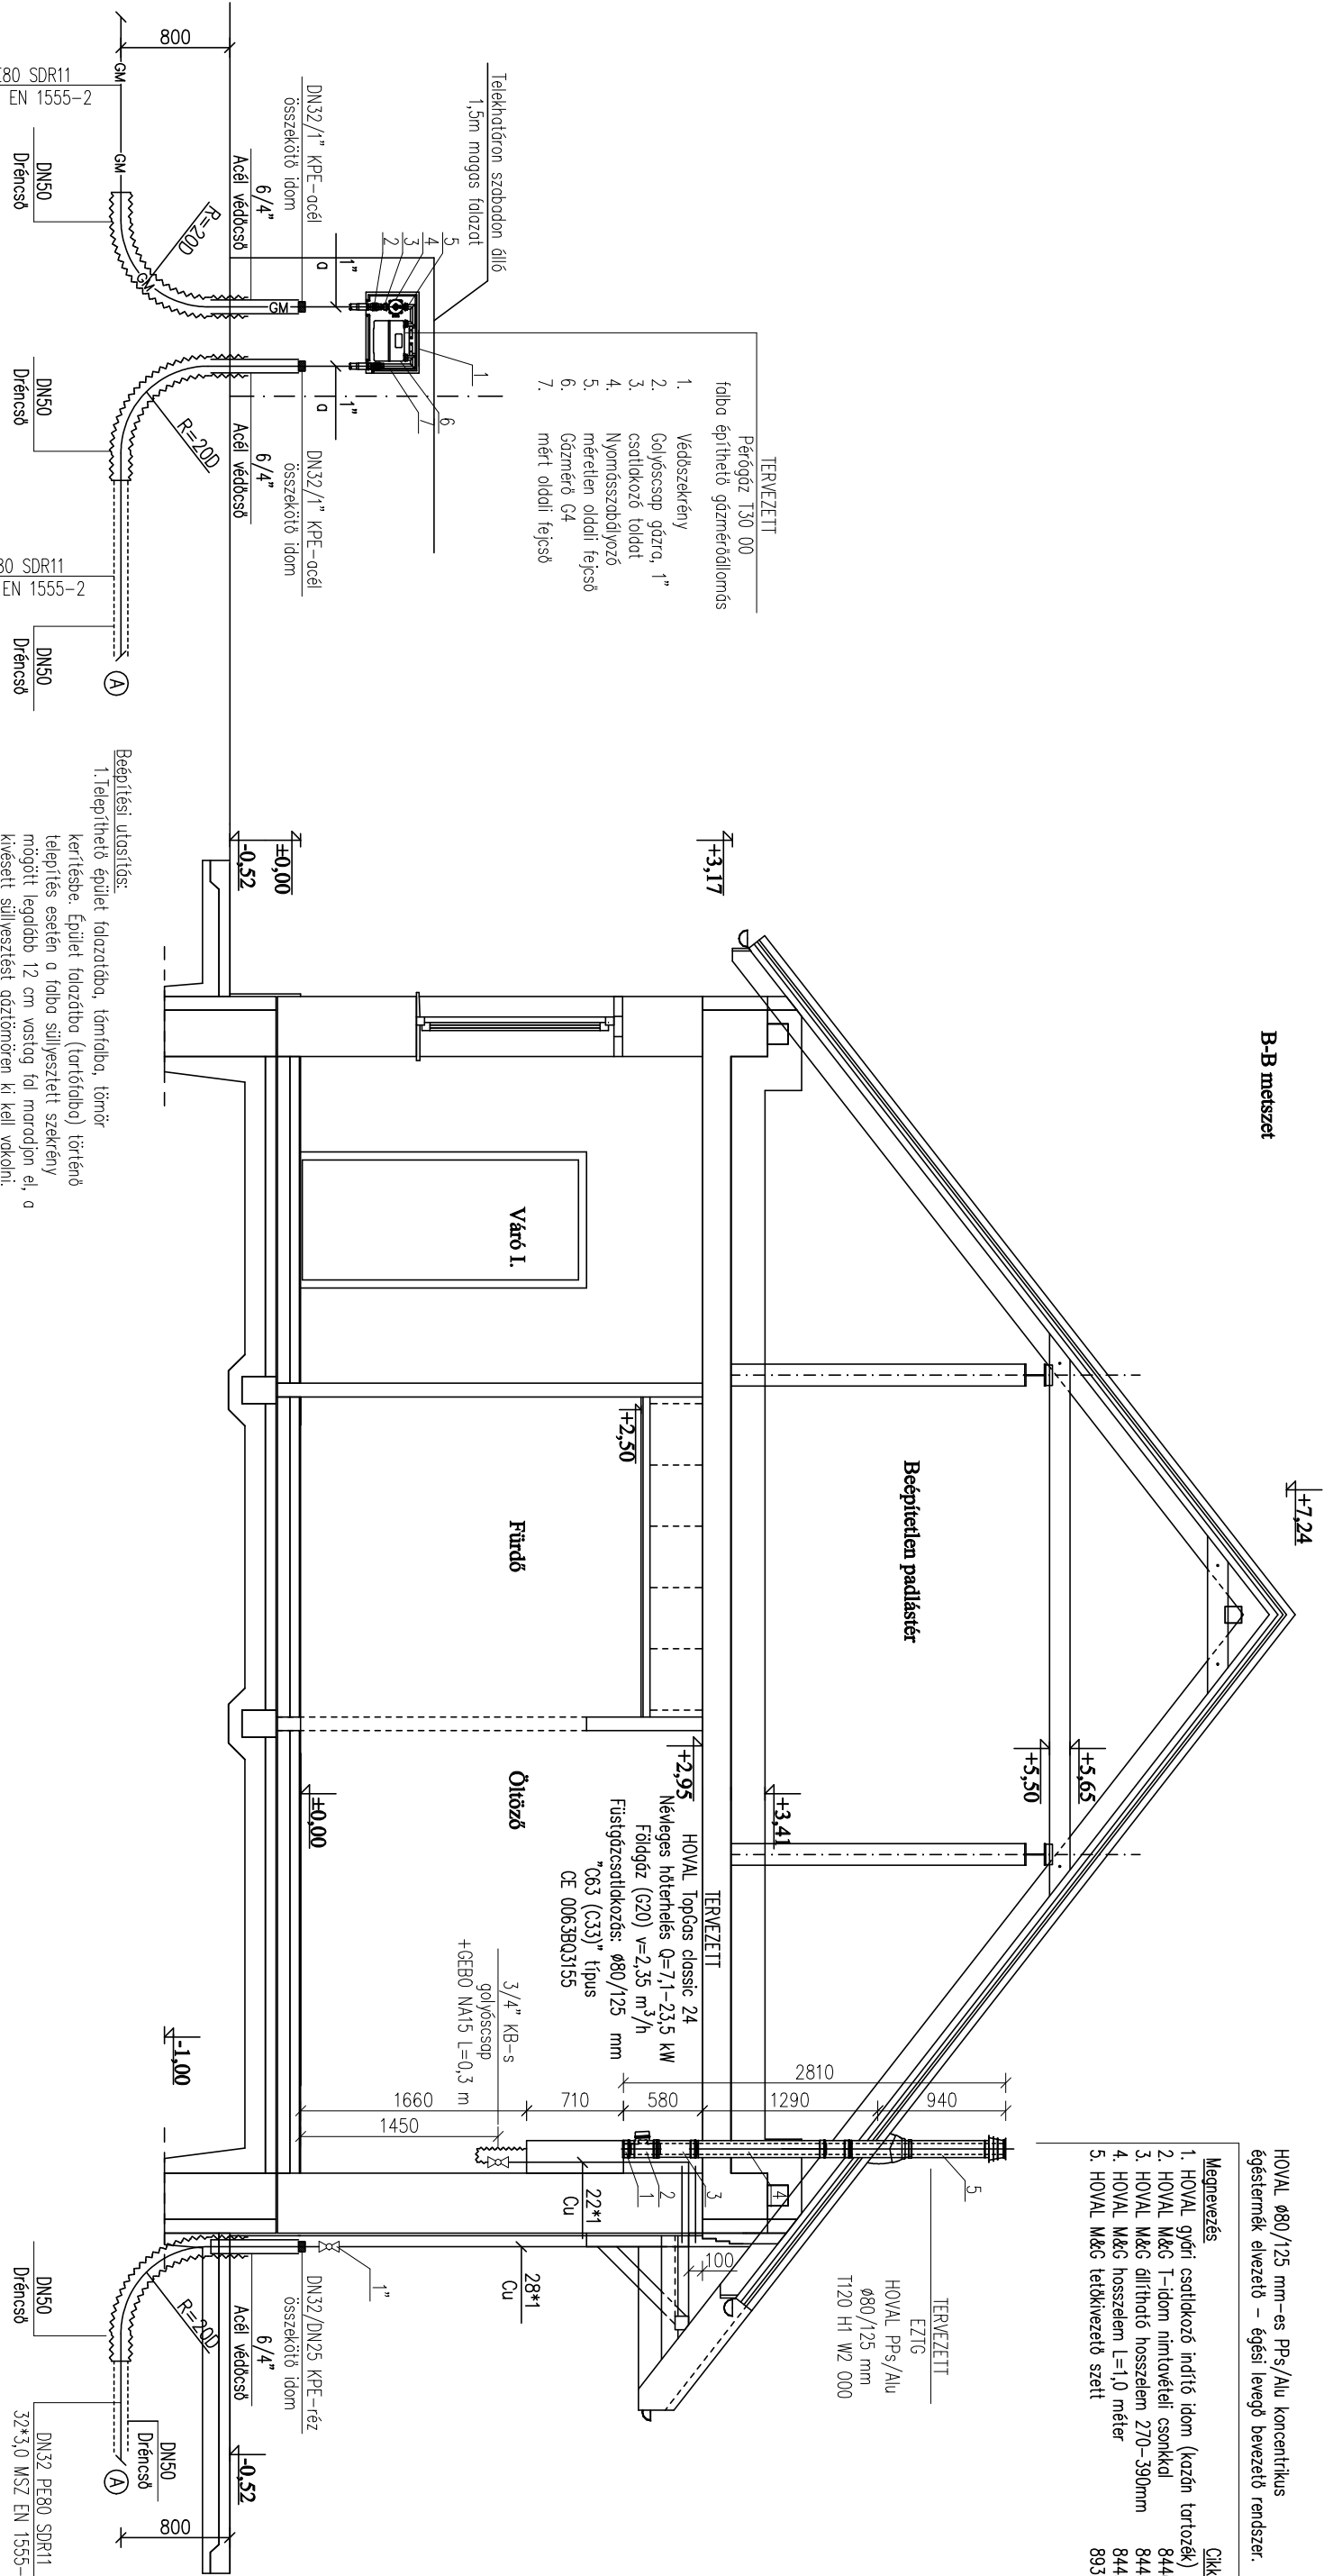

TERVEZETT
Pérgáz 130 00
falba építhető gázmerőállomás

1. Védőszekrény
2. Golyóscsap gázra, 1"
3. csatlakozó toldat
4. Nyomáscsökkentő
5. mérlelen oldali fejcso
6. Gázmerő G4
7. mért oldali fejcso

Telekhatáron szabadon álló
1,5m magas falazat

DN32/1" KPE-acél
összekötő idom
6/4"
Acél védőcső
R=200
DN50
Dréncső

DN32/1" KPE-acél
összekötő idom
6/4"
Acél védőcső
R=200
DN50
Dréncső

DN32 PE80 SDR11
32*3,0 MSZ EN 1555-2

DN32 PE80 SDR11
32*3,0 MSZ EN 1555-2

±0,00
-0,52

±+3,17

±+2,24

±+5,65

±+5,50

±+3,41

±+2,95

±+2,50

±±0,00

±-1,00

±-0,52

800

80

28*1

22*1

710

580

1290

940

2810

1660

1450

1"

DN32/DN25 KPE-réz
összekötő idom
6/4"
Acél védőcső
R=200
DN50
Dréncső

DN32 PE80 SDR11
32*3,0 MSZ EN 1555-2

1. Telepíthető épület falazatába, támfalba, tömör
kertiépbe. Épület falazatába (tartófalba) történő
telepítés esetén a falba szilvesztelt szekrény
mögött legalább 12 cm vastag fal maradjon el, a
kivéselt szilvesztést gázfőzőnőn ki kell vákolni.

2. A csőkiállásokat úgy kell kialakítani, hogy a
szükséges hegesztések vagy más kötések a falon
kívülre essenek.

Befűtési utasítás:

Jelmagyarázat:

- TERVEZETT kisnyomású mért fogyasztói gázvezeték (0,03 bar)
- X Bontandó kisnyomású mért fogyasztói gázvezeték (0,03 bar)
- GM Meglévő középnyomású mérlelen gázvezeték (3 bar)

Csőméretnék megfelelő, meletes csatlakozási Effebi – Venus, AHA – MÖFEM
golyóscsapok vagy azonos műszaki paraméterekkel rendelkező más gyártmányú
golyóscsap. Gázkeszülék bekötése: égnelelen anyagú flexibilis tömlővel (pl.: GEBÖ).

HOVAL Ø80/125 mm-es PPs/Alu koncentrikus
égéstermek elvezető – égési levegő bevezető rendszer.

- Megnevezés
- | | Cikkszám |
|--|----------|
| 1. HOVAL gyári csatlakozó indító idom (kazán tartozék) | |
| 2. HOVAL M&G T-idom nímítvételi csomkkal | 84467 |
| 3. HOVAL M&G állíthható hosszalem 270–390mm | 84457 |
| 4. HOVAL M&G hosszalem L=1,0 méter | 84452 |
| 5. HOVAL M&G tetőkivezető szeít | 89320 |

TERVEZETT
EZT6
HOVAL PPs/Alu
Ø80/125 mm
T120 H1 W2 000

KECSKEMÉTI ÉPÜLETGÉPÉSZET

6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 43.
kecskemetipuletgepeszet@gmail.com

ÉPÜLETGÉPÉSZETI
TERVEZÉS
TANÁCSADÁS
SZOLGÁLTATÁS

Telefon:
+36 20 549 2850
+36 30 406 1405

e-mail:
irodo@orgdpor.hu
info@energo-light.hu

Tárgy / Helyszín:
Orvosi rendelő bővítése
6035 Ballószög, Rákóczi út 2., hrsz.: 85

Rajz Megnevezése:
Belső gázellátás
Függőleges csőterv

Tervező:
Lőr Gábor
G/03-0563/2017

Tervező:
Horváth József
G/03-0642/2016

Szerkesztő:

Méretarány:
1:50

Dátum:
2016. nov.
Tervfázis:
Kiviteli terv

Kapcsolódó rajpszám:
–
Rajpszám:
GG-2